

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-009

2019年5月 1/2 页

安全开关规格之更改

针对型号

HS1B 系列安全开关: 所有型号

HS2B 系列安全开关: 所有型号

HS1C 系列电磁式安全开关: 所有型号


HS1C-K 系列钥匙互锁型安全开关: 所有型号

HS1E 系列电磁式安全开关: 所有型号

HS1L 系列电磁式安全开关: 所有型号

主要更改

槽塞现时是单独供应的, 更改后将会把槽塞插入垂直安装执行组件入口的槽中。

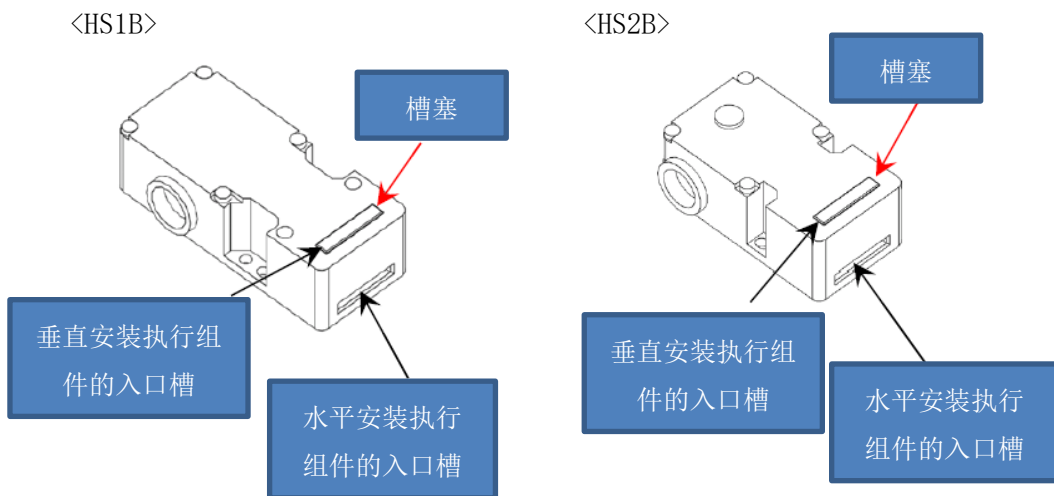

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼

电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告


IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-009

2019年5月 2/2页

<HS1C / HS1C-K>, 下图是 HS1L

<HS1E / HS1L>, 下图是 HS1L

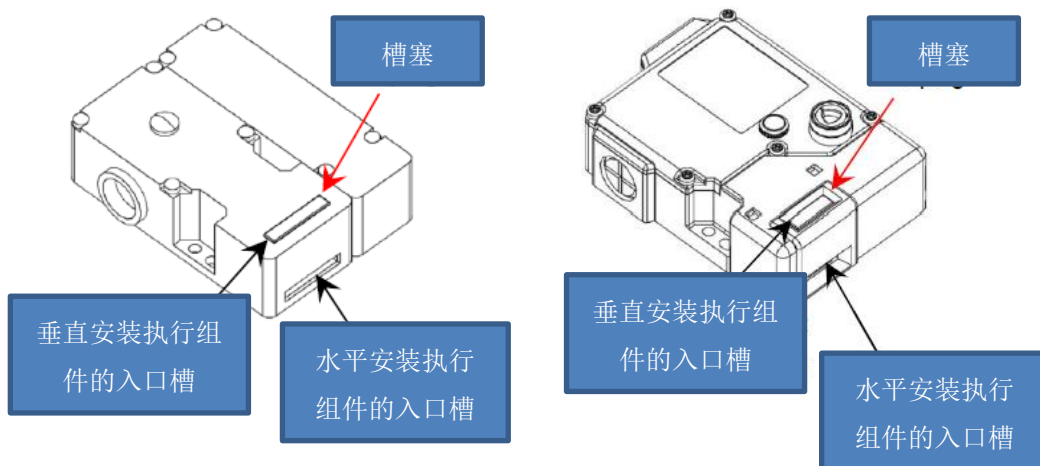


对于垂直安装, 请从执行组件入口槽中取出用于垂直安装的槽塞, 并将其插入用于水平安装的槽塞中。其他规格不变。

<如何取出口槽的槽塞>

如右图所示, 请将平头螺丝刀或等效工具插入插头与插槽之间的空间, 取出插头。

确保将插头插入未使用的执行器入口槽中, 以防止灰尘或其他物质进入连锁开关。

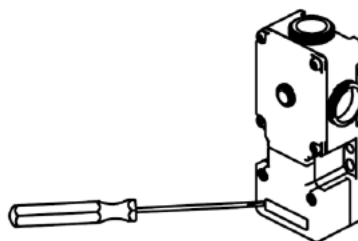

更改日期

19年12月后生产的产品将使用新规格 (按实际库存而定)

辨认方法

已更改的产品在包装盒上批号旁加上“B”标记, 此安排使用至2020年3月。



www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225